


Como configurar Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM


Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.

Image not found or type unknown

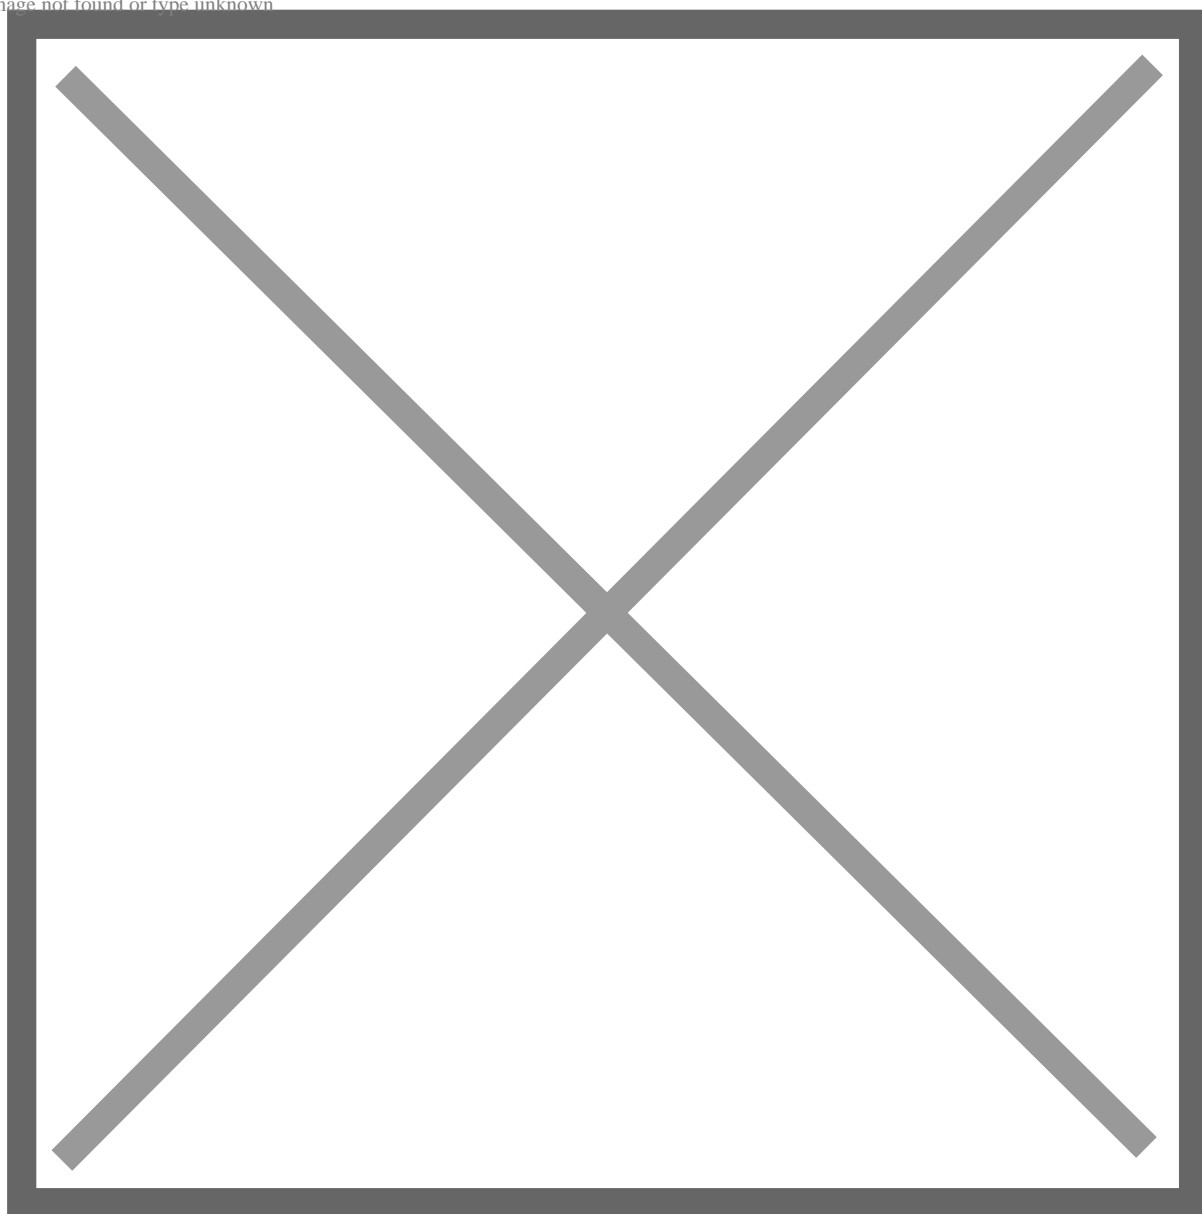

Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.

Image not found or type unknown

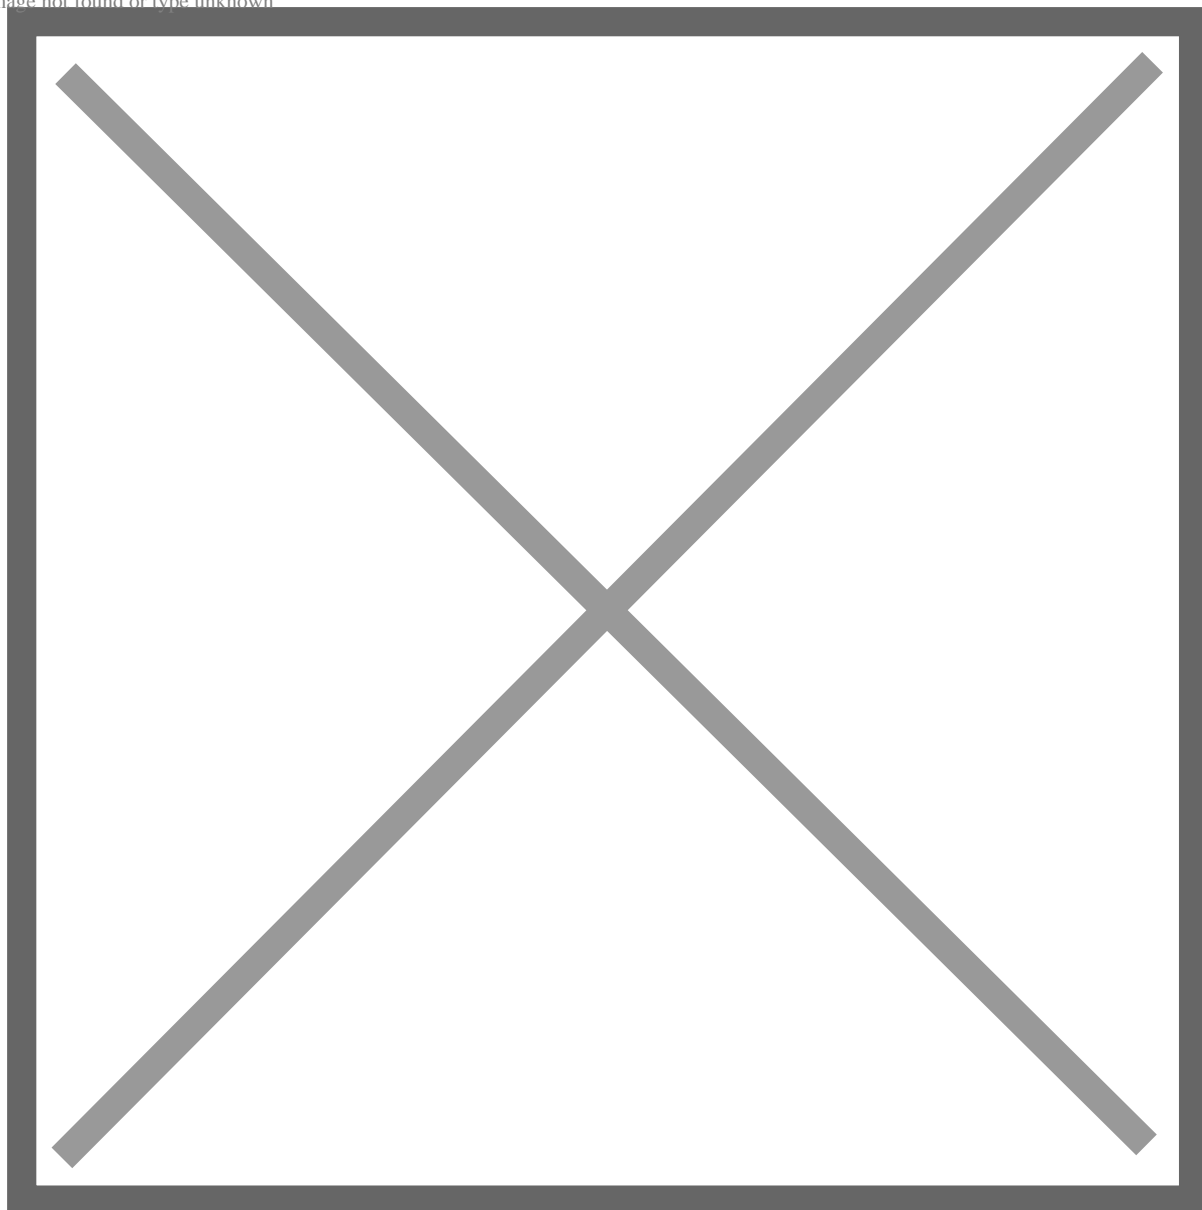

Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar Mensagem Padrão na NF-e.


Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **FATURAMENTO: MENSAGEM** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: MENSAGEM PADRÃO NA OBS.**

Digite em seguida o número **1** no campo Configuração e clicando em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo **Definições** vai indicar que a função de configurar Mensagem Padrão na nota está habilitada.


Image not found or type unknown

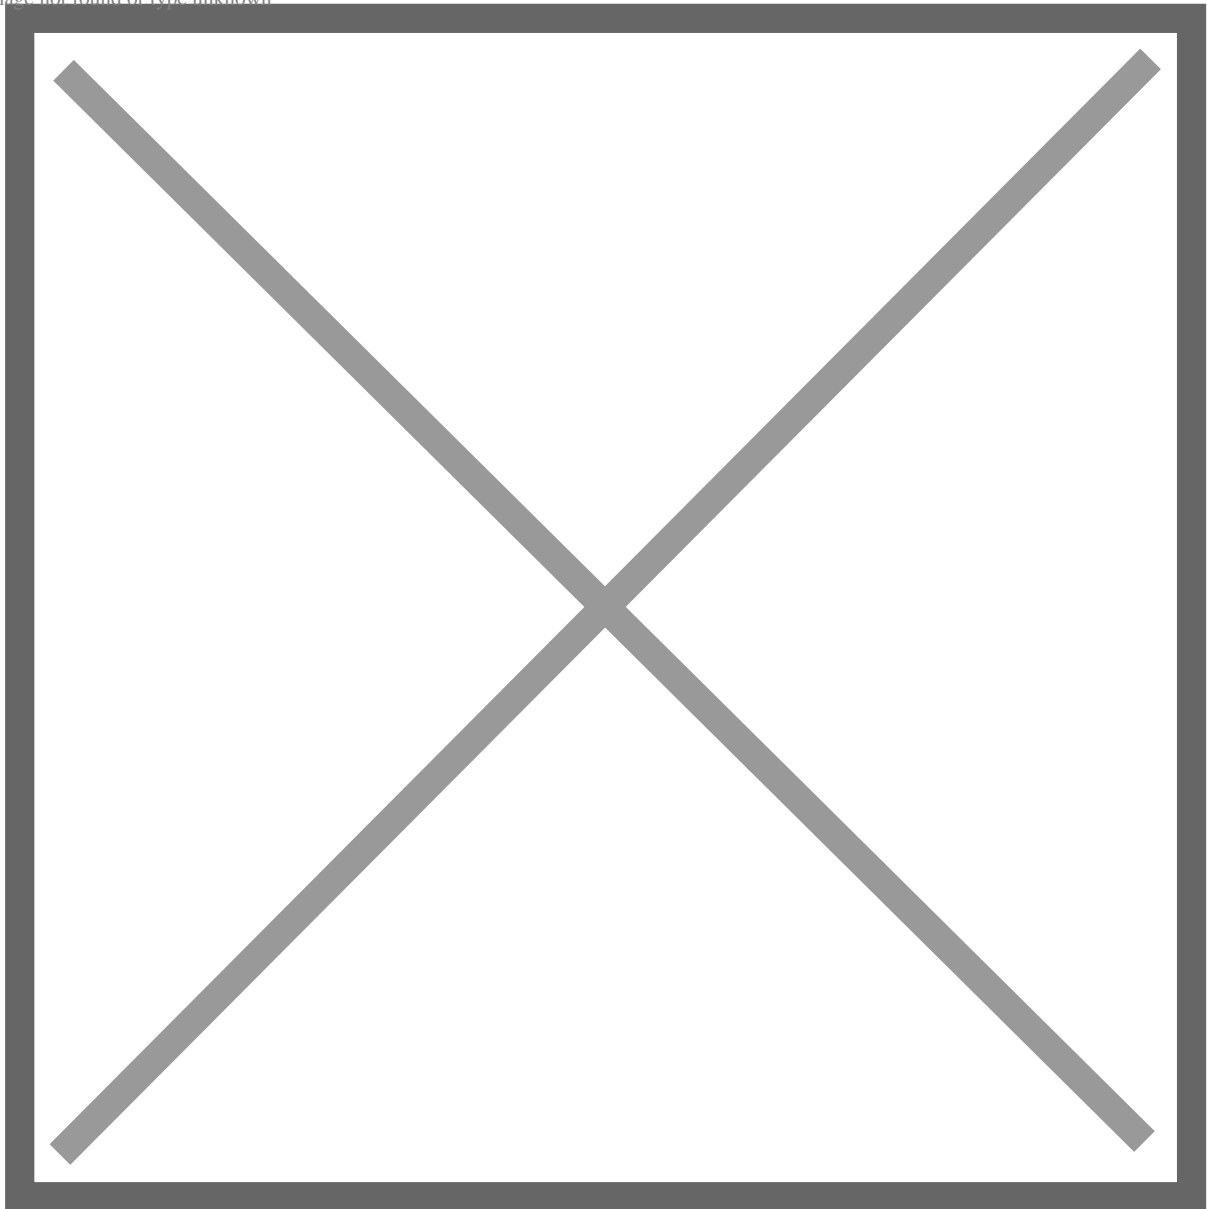

Como verificar a geração de Mensagem Padrão na NF-e no Soften SIEM?

Acesse em seguida a aba **Fiscal** e clique em **NF-e**.

Image not found or type unknown

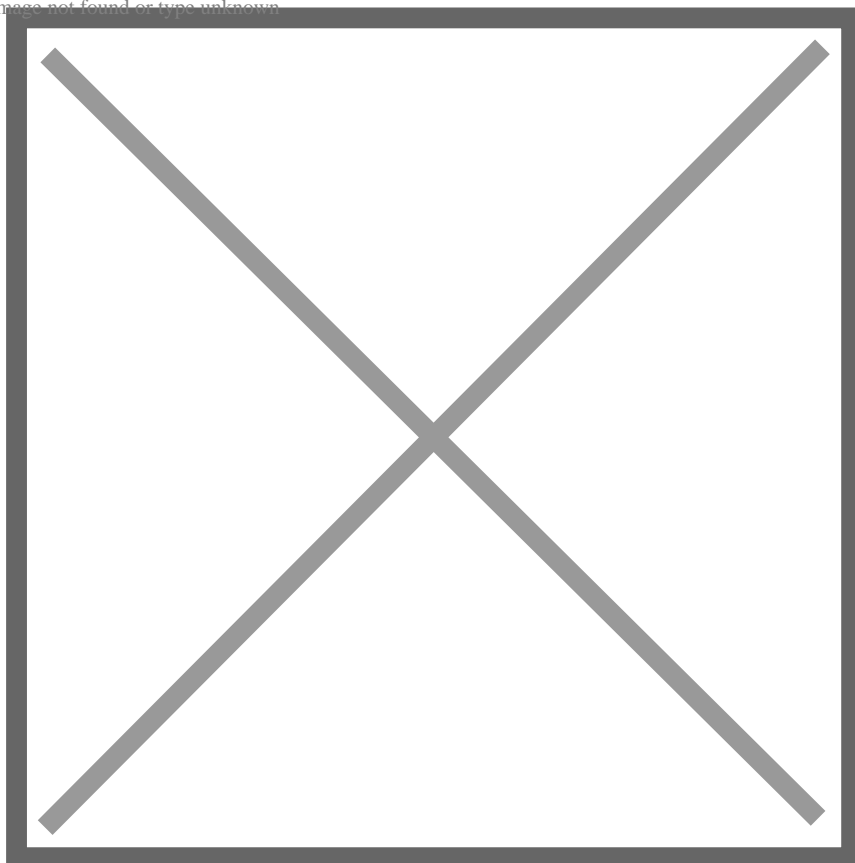

Clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Image not found or type unknown



Insira então o **CLIENTE** e a **CFOP** dessa nova NF-e na guia **Principal**.

Image not found or type unknown



Na guia **Produtos e Serviços** insira o **Código do item**, a **Quantidade** e o **Valor Unitário**, completando a ação clicando em **ENTER**.

Image not found or type unknown



Vá na aba **Totais e impostos** e marque então a caixa de seleção **PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR.**

Clique em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

Image not found or type unknown



Verifique o **DANFE** gerado para atestar se a função está habilitada, observando o campo de informações complementares da NF-e.

Image not found or type unknown



Revision #1

Created 17 May 2022 11:37:04 by Lais Cranchi

Updated 18 May 2022 19:32:08 by Lais Cranchi